

包装変更のお知らせ

胆汁排泄型選択的DPP-4阻害剤 ー2型糖尿病治療剤ー
(リナグリプチン製剤)

トラゼンタ[®]錠5mg

直接トロンビン阻害剤
(ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩製剤)

プラザキサ[®]カプセル75mg・110mg

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

謹啓

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、「**トラゼンタ[®]錠5mg**」、「**プラザキサ[®]カプセル75mg・110mg**」におきまして、包装仕様の変更を致しますので、謹んでご案内申し上げます。

なお、令和元年12月公布の「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部改正（令和元年法律第63号）」に基づき、カートンへの添付文書同梱を廃止し、電子化された添付文書による情報提供へと切り替えますのでご案内申し上げます。電子版の添付文書をご参照頂くにあたっては、添文ナビアプリもしくは弊社医療用医薬品基本情報サイト(<https://bij-kusuri.jp/>)をご参照お願い致します。

なお、製剤、各種コードに変更はございません。

今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

■変更内容


下記の製品および包装に共通して変更を行います。

- ①側面記載の「添付文書参照のこと」を「電子添文参照のこと」に変更致します。
- ②側面バーリンガープラスのロゴ及びURLを変更致します。
- ③側面の記載を添付文書（新記載要領に基づく）と統一致します。

＜個装箱変更対象製品＞


- トラゼンタ錠5mgの100錠、500錠、700錠、500錠瓶包装
- プラザキサカプセル75mgの112カプセル、560カプセル
- プラザキサカプセル110mgの112カプセル、560カプセル

変更前

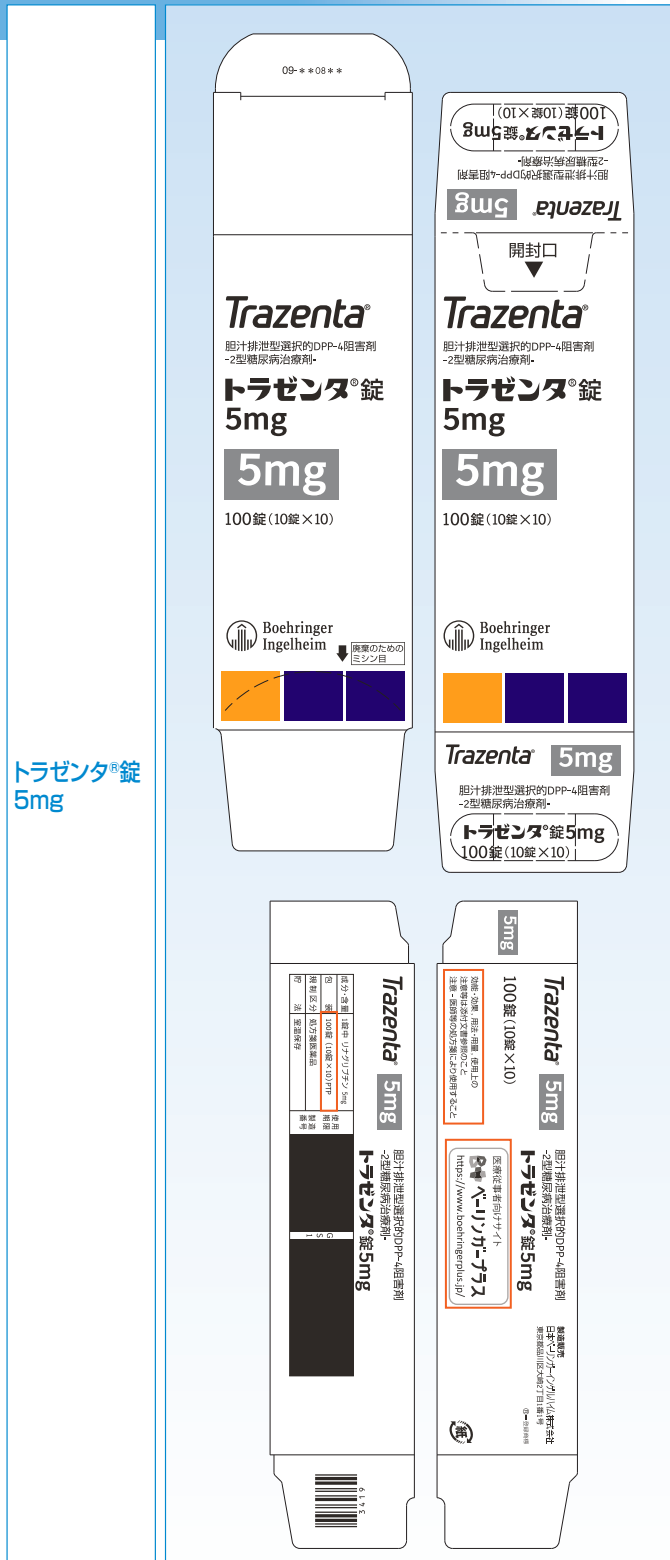



トラゼンタ®錠
5mg

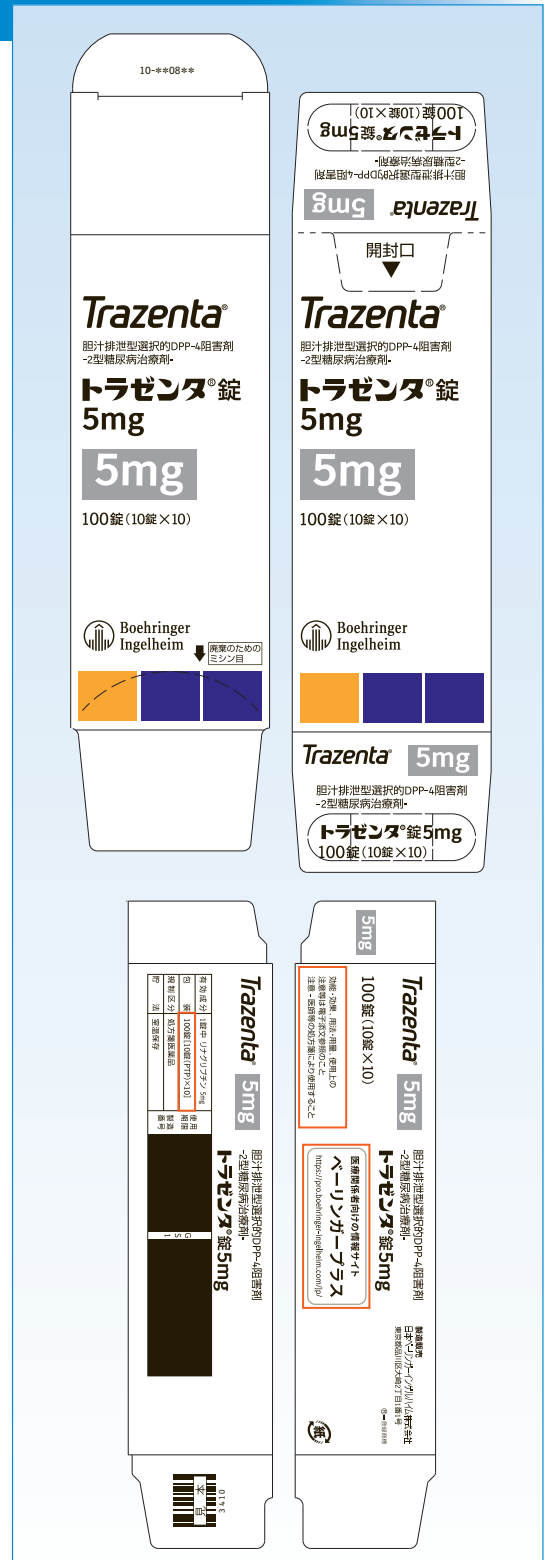変更後



■変更品の出荷予定時期

製品名	包装単位	統一商品コード	変更前*1 最終製造番号	変更後*1 初回製造番号	出荷時期*2 (予定)	GS1コード 販売包装単位	GS1コード 調剤包装単位
トラゼンタ錠 [®] 5mg	100錠 [10錠(PTP)×10]	413870511	289003予定	未定	2022年4月	 (01)14987413870518	 (01)04987413950619
トラゼンタ錠 [®] 5mg	500錠 [10錠(PTP)×50]	413870528	189134予定	未定	2022年4月	 (01)14987413870525	 (01)04987413950619
トラゼンタ錠 [®] 5mg	700錠 [14錠(PTP)×50]	413870542	189137予定	未定	2022年5月	 (01)14987413870549	 (01)04987413950633
トラゼンタ錠 [®] 5mg	500錠 [瓶、バラ、乾燥剤入り]	413870535	289001予定	未定	2022年4月	 (01)14987413870532	 (01)04987413950626
ブラザキサカプセル [®] 75mg	112カプセル (14カプセル×2) PTP/アルミピロー (乾燥剤入り)×4	413261616	未定	未定	2022年6月	 (01)14987413261613	 (01)04987413950923
ブラザキサカプセル [®] 75mg	560カプセル (14カプセル×2) PTP/アルミピロー (乾燥剤入り)×20	413261623	未定	未定	2022年6月	 (01)14987413261620	 (01)04987413950923
ブラザキサカプセル [®] 110mg	112カプセル (14カプセル×2) PTP/アルミピロー (乾燥剤入り)×4	413261814	未定	未定	2022年5月	 (01)14987413261811	 (01)04987413950244
ブラザキサカプセル [®] 110mg	560カプセル (14カプセル×2) PTP/アルミピロー (乾燥剤入り)×20	413261821	未定	未定	2022年11月	 (01)14987413261828	 (01)04987413950244

※1 変更前最終製造番号および変更後初回製造番号が未定／予定の製品につきましては、弊社の医療用医薬品基本情報サイト(<https://bij-kusuri.jp/>)にて随時情報を公開して参りますので、そちらも合わせてご確認いただきますようお願い致します。

※2 在庫・販売状況により変更品がお手元に届く時期が若干前後することがありますが、ご容赦賜りますようお願い致します。

以上